


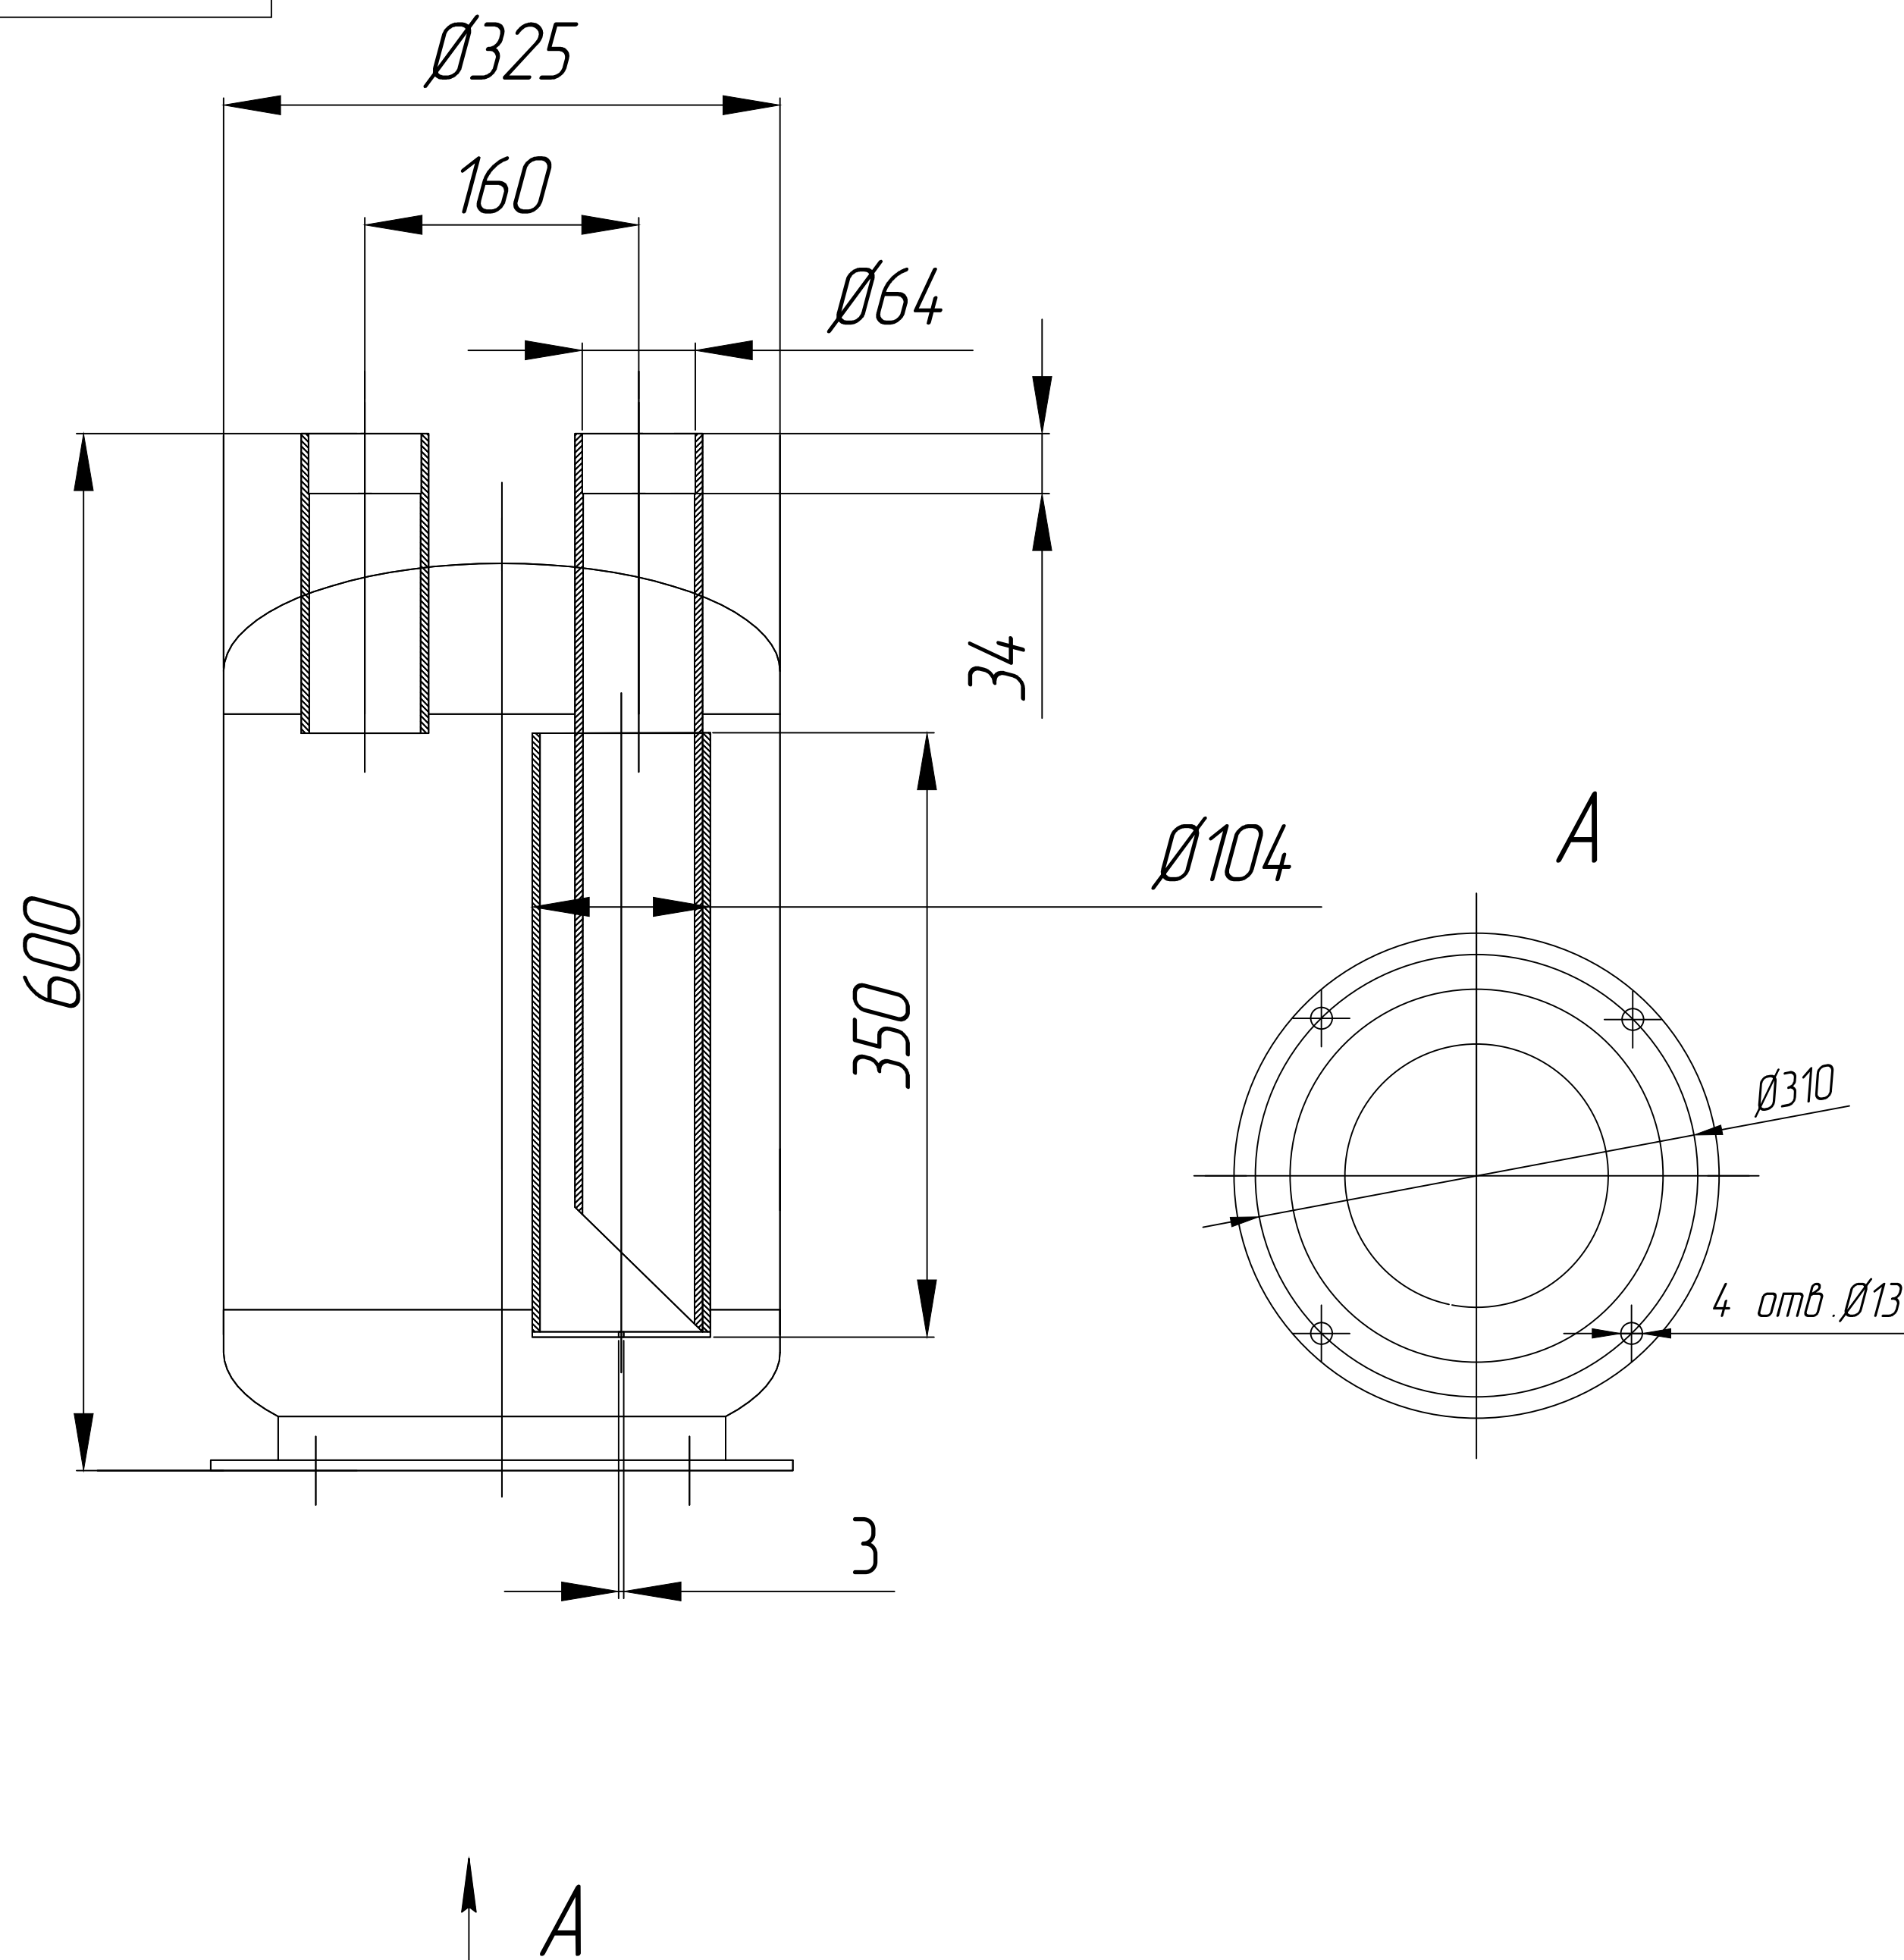

### Технические характеристики

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Рабочее давление, МПа (кг/кв.см )   | 2,8(28) |
| Расчетное давление, МПа (кг/кв.см ) | 2,8(28) |
| Пробное давление, МПа (кг/кв.см )   | 3,5(35) |
| Внутренний объем, л                 | 40      |

## Технические требования

1. Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме местобозначенных особо.
2. В сварных соединениях не допускается:
  - 2.1. Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины выявленные при микроисследовании;
  - 2.2. Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
  - 2.3. Непровары расположенные в сечении сварного соединения;
  - 2.4. Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии;
  - 2.5. Наплывы, прожоги и не запланированные кратеры.
3. На поверхности деталей не допускается брызги металла от сварки.
4. При сборке заусенцы удалить, острые кромки затупить.
5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
6. Резивер испытывать на прочность давлением жидкости  $P_{раб} 3,5 \text{ МПа}$  (35 кг/кв м) в течении 5 минут. падение давления и деформация сосуда не допускаются.
7. Покрытие порошковое цвет синий RAL 5010
8. \* Размеры для справок.
9. Внутренняя поверхность должна быть очищена и не должна содержать окалины и ржавчины.
10. Содержание влаги во внутреннем объеме не допускается.
11. Внутренний полости продуть азотом по ГОСТ 12.2.085-82 и заполнить под давлением 0,1 кг/кв.см. Выходные патрубки заглушить.

|           |          |       |      |  |                                  |                   |          |         |
|-----------|----------|-------|------|--|----------------------------------|-------------------|----------|---------|
|           |          |       |      |  |                                  | БОЖВ 03.00.000 СБ |          |         |
|           |          |       |      |  |                                  | Лит.              | Масса    | Масштаб |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата |  | Отделитель жидкости<br>ОЖВ 40-64 |                   |          |         |
| Разраб.   |          |       |      |  |                                  |                   |          |         |
| Проб.     |          |       |      |  |                                  |                   |          |         |
| Т.контр.  |          |       |      |  |                                  | Лист              | Листов 1 |         |
| Н.контр.  |          |       |      |  |                                  | 000 "Борец"       |          |         |
| Чтб       |          |       |      |  |                                  |                   |          |         |